



Scannez ou Cliquez

## ATTESTATION D'EXÉCUTION DES TRAVAUX SUR UNE INSTALLATION INTÉRIEURE DE GAZ NATUREL AVEC UN COMPTEUR GAZ EN SERVICE

**!! NON VALABLE POUR L'OUVERTURE DU COMPTEUR DE GAZ !!**

### Entreprise d'installation

Nom:	Heat Prof Belgium	N° de TVA:	0820.523.889
Rue:	Stationsstraat	Nr°:	1
Localité:	2620 Hemiksem		
Téléphone:	+32 1236454648	E-mail:	info@testlive.com

### Installation

EAN: 54211111111115207  
Adresse: Teststraat\_Gas\_be 78 Boîte 0.1 - 1000 Bruxelles  
gelijkvloers links - rez-de-chaussée gauche

#### Caractéristiques du compteur gaz

• Numéro: 7FLO78565 Index: 3895.5549

#### Caractéristiques de l'installation

• Pression de service en mbar: 20  
• Travaux effectués: Partie neuve d'installation

### Schéma isométrique de l'installation

Voir page suivante.

### Description des travaux effectués


Uitbreiding van een bestaande installatie omwille van het plaatsen van een kookfornuis.  
Extension d'une installation existante en vue de l'installation d'une cuisinière.



Scannez ou Cliquez

## ATTESTATION D'EXÉCUTION DES TRAVAUX SUR UNE INSTALLATION INTÉRIEURE DE GAZ NATUREL AVEC UN COMPTEUR GAZ EN SERVICE

**!! NON VALABLE POUR L'OUVERTURE DU COMPTEUR DE GAZ !!**

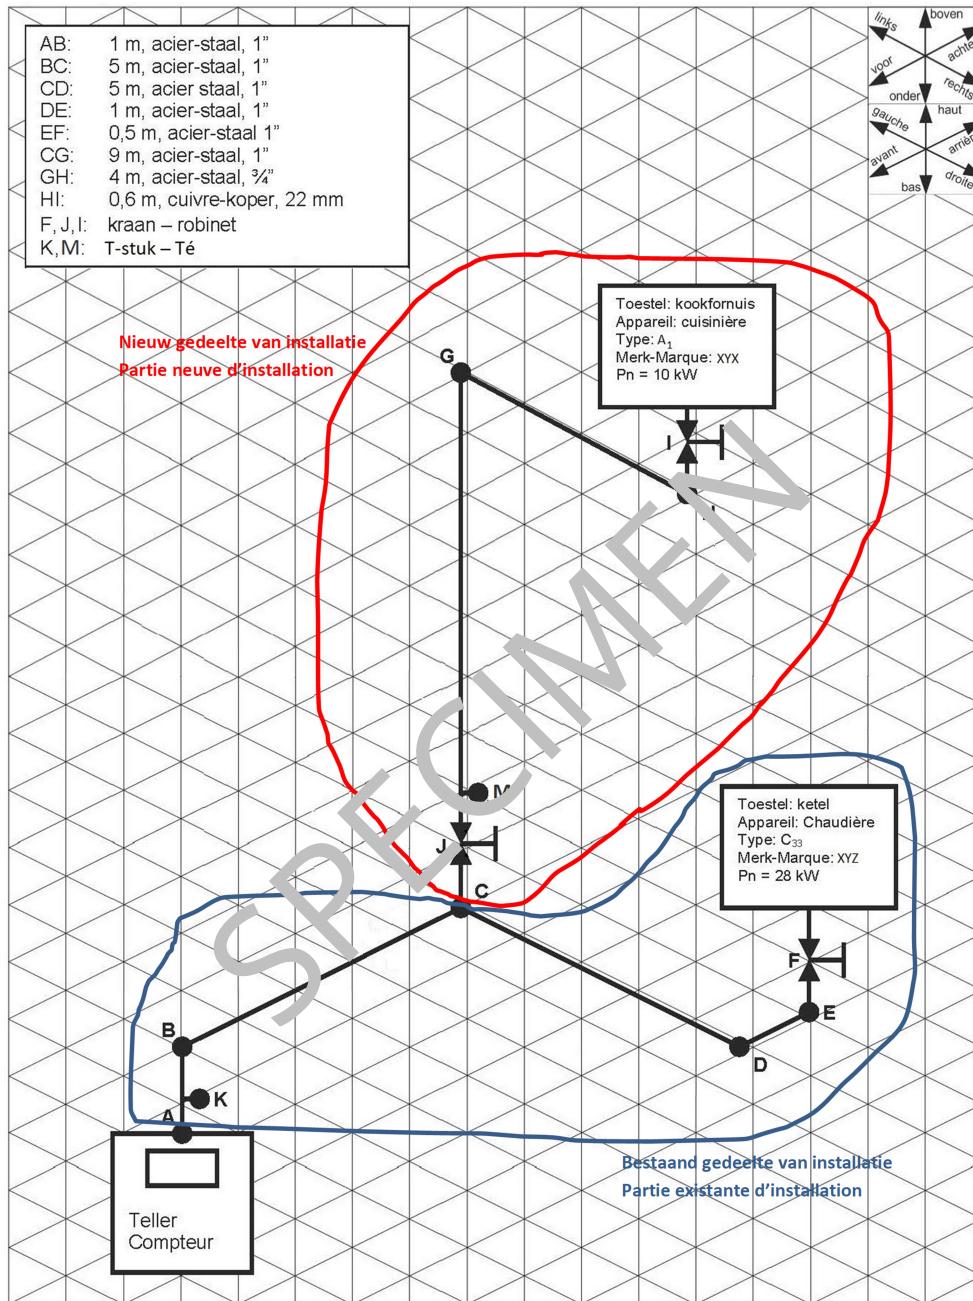



Scannez ou Cliquez

## ATTESTATION D'EXÉCUTION DES TRAVAUX SUR UNE INSTALLATION INTÉRIEURE DE GAZ NATUREL AVEC UN COMPTEUR GAZ EN SERVICE

**!! NON VALABLE POUR L'OUVERTURE DU COMPTEUR DE GAZ !!**

### Déclaration

1. Le soussigné atteste formellement et garantit avoir réalisé la partie neuve d'installation suivant le schéma isométrique et suivant la description des travaux effectués conformément aux prescriptions correspondantes actuellement en vigueur.  
Prescriptions appliquées: NBN D 51-003:2010+A2:2021
2. Le soussigné atteste formellement et garantit n'avoir raccordé à l'installation que des appareils conformes aux normes spécifiques aux appareils à gaz naturel.
3. Le soussigné atteste formellement et garantit avoir testé l'étanchéité de l'installation entière (partie existante et neuve). Le test d'étanchéité donne satisfaction.

Créé le: 25/06/2024 13:28:47

Par: Vanlancker Kenny Mario  
Heat Prof Belgium

SPECIMEN