


**reflex**

Thinking solutions.

Novotel Nürnberg Centre Ville

Nürnberg, Duitsland

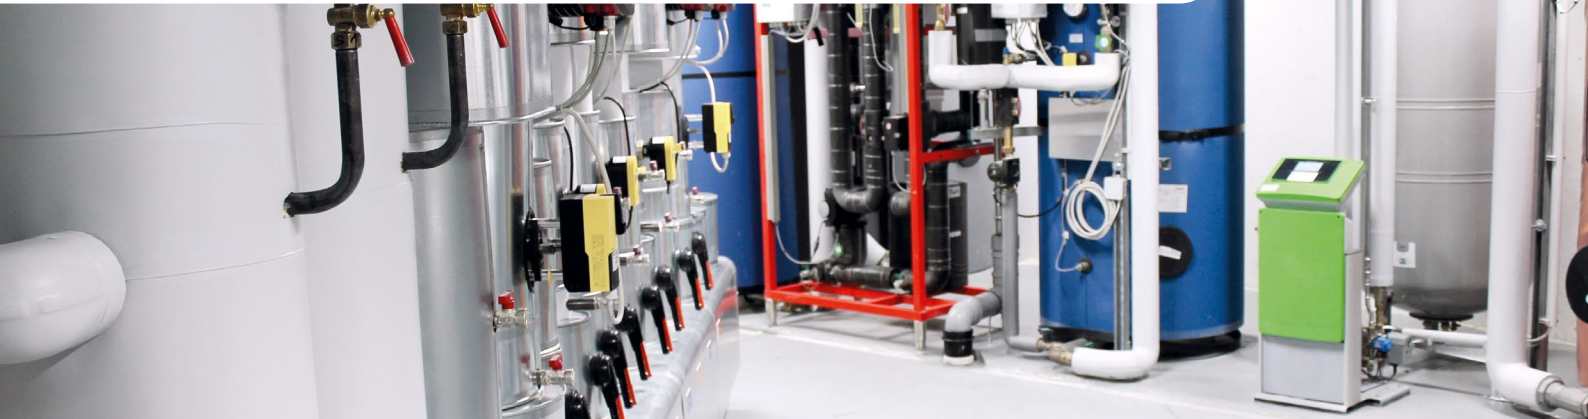

Project

- Viersterrenhotel
- 240 comfortkamers
- 7 etages
- Haustechnik Projekt GmbH (HTP), bedrijfsleider Frank Nikolaiczik

Vermogensparameters

- Vermogen: 800 kW

Opdracht

- Dynamisch drukbehoud, ontgassing en verwarmings-/koelwaterverdeler met geïntegreerde hydraulische wissels.

Productoplossing

- 1 x **Reflex Servitec 60** vacuüm-sproeibuisontgassing
- 1 x **Reflex HydroFixx 280/320**, Sinus-verdeler
- 1 x **Reflex ExDirt DN 80**, slik- en vuilafscheider
- 1 x **Reflex Variomat 2-1 / 60**, drukbehoudstation

Bereikt doel

- Na-ontluchten van de verwarmings- en koelcircuits is niet meer nodig.
- Sinds de inbedrijfstelling is het nog niet nodig geweest de hotelkamers binnen te gaan om lucht uit het systeem af te laten.
- Spaart tijd en kosten uit.
- Zonder ontgassing van de verwarmings- en koelcircuits had men de installatie anders binnen deze periode al twee tot drie keer moeten ontluchten.