


**reflex**

Thinking solutions.

Novotel Nürnberg Centre Ville Nürnberg, Allemagne

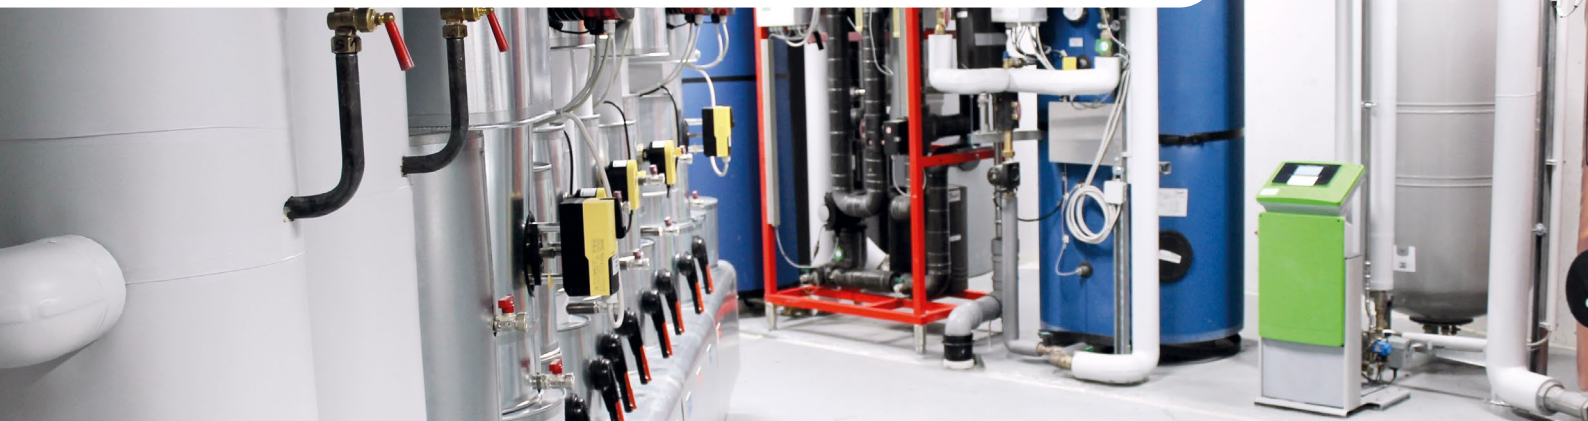

Projet

- Hôtel 4 étoiles
- 240 chambre tout confort
- 7 étages
- Haustechnik Projekt GmbH (HTTP), PDG Frank Nikolaiczik

Paramètres de performance

- Puissance : 800 KW

Description des tâches

- Maintien de la pression dynamique, dégazage ainsi que distributeur d'eau chaude/froide avec séparateurs hydrauliques intégrés

Solution

- 1 x **Reflex Servitec 60**, dégazage par lance sous vide
- 1 x **Reflex HydroFixx 280/320**, collecteur Sinus
- 1 x **Reflex ExDirt DN 80**, séparateur de boues et d'impuretés
- 1 x **Reflex Variomat 2-1 / 60**, poste de maintien de la pression

Objectif atteint

- Pas de purge ultérieure des circuits de chauffage et de refroidissement.
- Aucune inspection des chambres d'hôtel n'a été nécessaire depuis la mise en service, pour purger l'air du système.
- Économie de temps et de coûts.
- Sans dégazage des circuits de chauffage et de refroidissement, l'installation aurait dû sinon être déjà purgée 2 ou 3 fois dans l'intervalle.